


- 1 Lastra di profilato*
- 2 Pannello isolante Flumroc PRIMA (H 180)
- 3 Freno vapore e strato ermetico all'aria*
eventuali supporti di montaggio
- 4 Profilato di lamiera

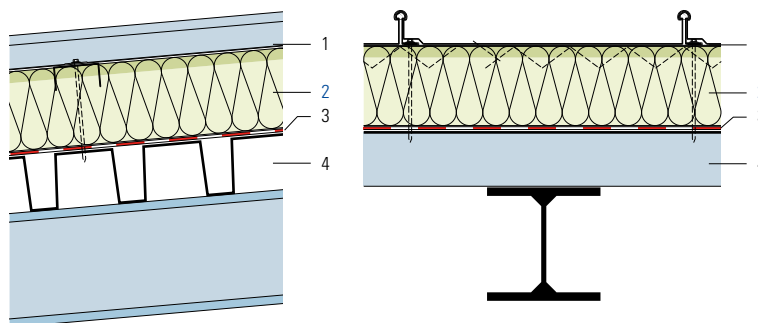

*componenti del sistema

Criteria	Unità					
Spessore isolante	mm		140	160	180	200
Coefficiente di conduttività termica U						
Valore medio secondo Norma SIA 180	W/(m ² K)		0.259	0.228	0.204	0.184
Coefficiente dinamico di conduttività termica U ₂₄	W/(m ² K)		0.228	0.186	0.152	0.123
Indice di fonoisolamento ponderato R _w	ca. dB		43	44	45	46
Valori di correzione dello spettro C; C _{tr}	dB		-2; -8	-2; -8	-2; -8	-2; -9

Principio di calcolo

Nei valori di fonoisolamento non si è tenuto conto delle trasmissioni sonore per via aerea.

Informazioni sulla costruzione

- Materiale isolante: **pannello isolante Flumroc PRIMA (H180)**
- Progettazione ed esecuzione: secondo le istruzioni del fornitore del sistema.